

SMAEP DE LA TOURAINNE DU SUD


EAU POTABLE

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC

EXERCICE 2021

Caractérisation générale du service

Caractérisation générale du service

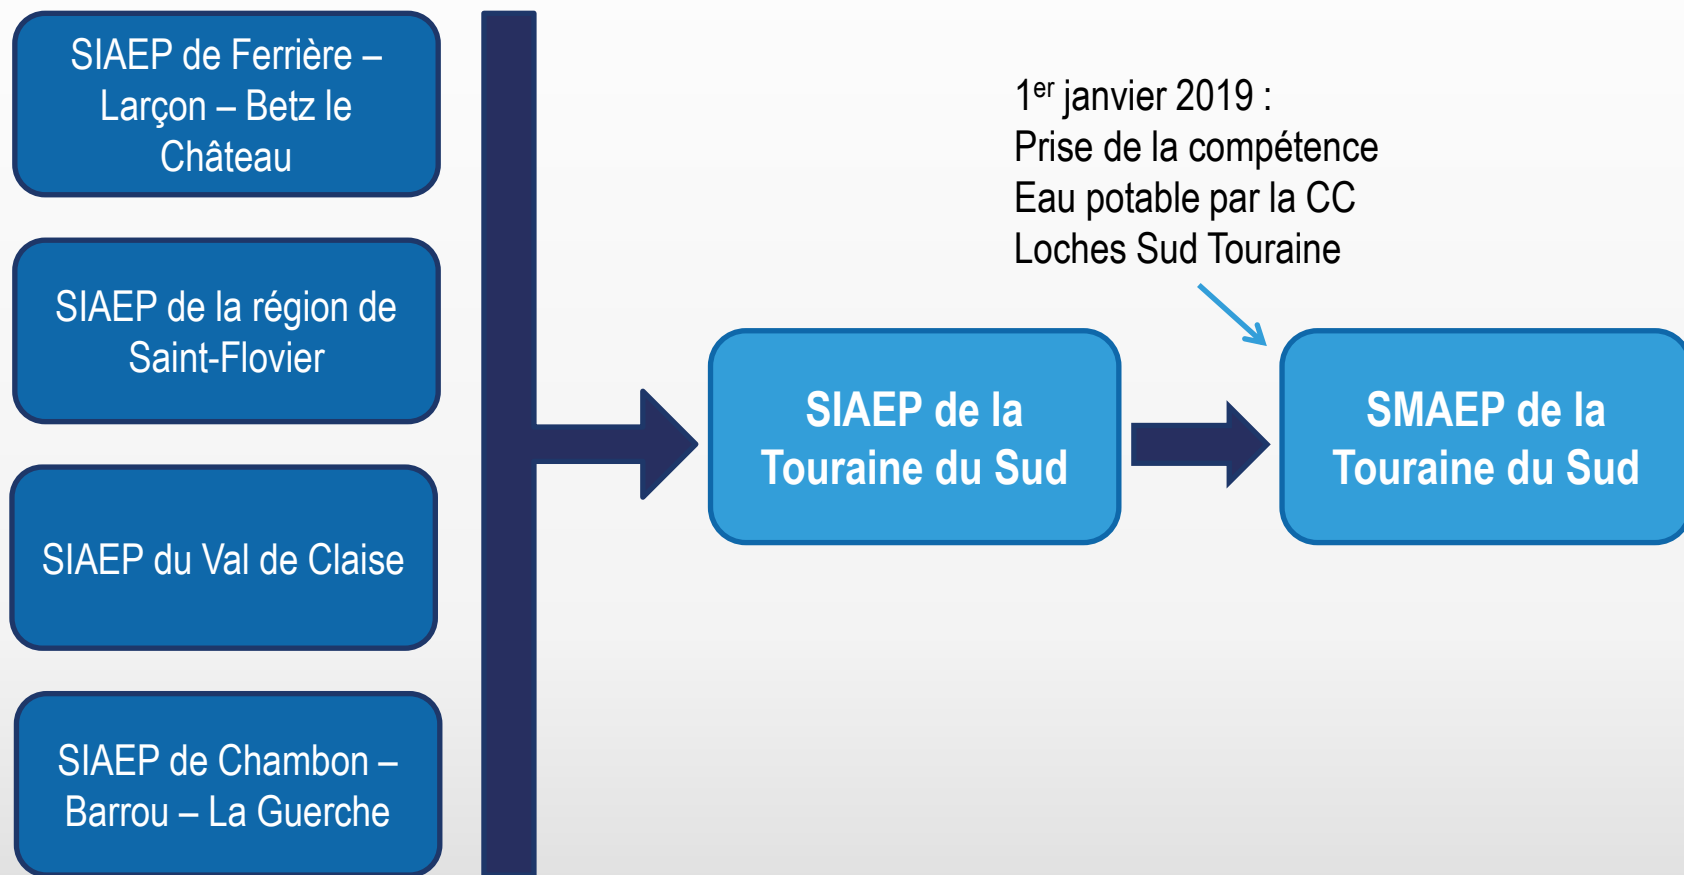

- 13 communes
- Population totale de 4 963 habitants

Caractérisation générale du service

Contrat

- Délégation de service public
- Déléataire : SAUR
- Durée : 10 ans
- Échéance: 31 décembre 2024
- 2 avenants

Prestation assurées

- Gestion du service
- Gestion des abonnés
- Entretien et maintenance des ouvrages :
- Renouvellement

Caractérisation générale du service

Ouvrages et équipements

5 sites de production

- Saint Flovier – Moulin Premier
- Chambon – La Guerche
- Les Bernardières – Boussay
- Village du Bois – Ferrière-Larçon
- Captage des Trois Fontaines – Betz-le-Château

5 stations de surpression

8 réservoirs

- Capacité totale de stockage : 1 550 m³

Réseau


- 517 081 ml

Indicateurs techniques

Indicateurs techniques

Assiette de facturation


Consommation	2018	2019	2020	2021
Volumes consommés (en m ³)	370 817	380 465	378 897	350 917
Nombre d'abonnés	3 454	3 461	3 472	3 471
Ratio de consommation (en m ³ /abonné)	107	110	109	101

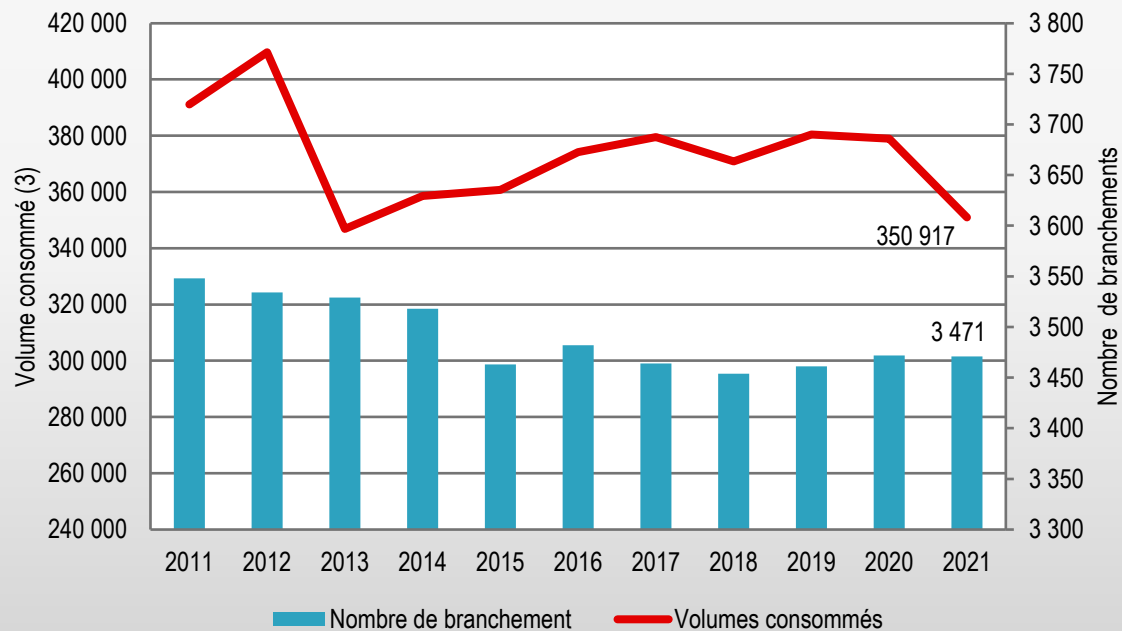


Indicateurs techniques

Performances du réseau

Rendement du réseau

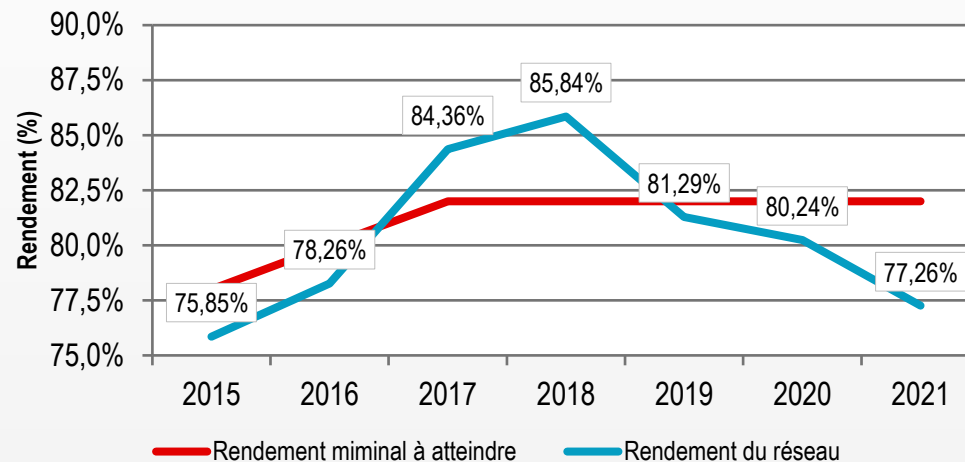

Indice linéaire de pertes

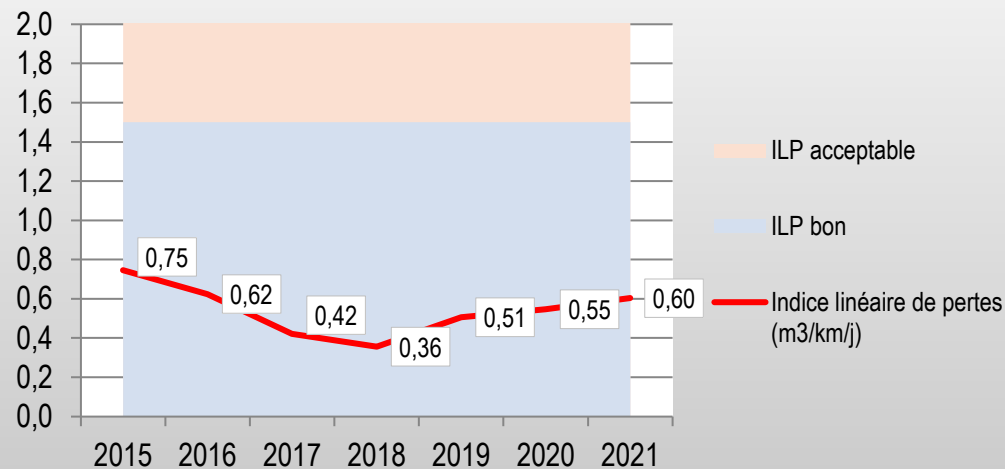

Indicateurs techniques

Qualité de l'eau

Indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Taux de conformité des analyses pour la microbiologie	100%	100%	97,8%	100%	100%	100%	100%
Taux de conformité des analyses pour la physico-chimie	98,3%	94,4%	100%	83,3%	83,0%	96,4%	76,5%

- 12 analyses en dépassement sur le paramètre Métolachlore ESA (résidus de pesticides/herbicides).
- 1 analyse d'autocontrôle en dépassement sur le paramètre Chlorure de vinyle monomère (CVM).

Protection de la ressource

Indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice d'avancement de la protection de la ressource	60%	60%	80%	80%	80%	80%	80%

Indicateurs techniques

Réseau

- Renouvellement de réseaux

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Linéaire de conduite de renouvelé	1 260	0	4 117	6 379	1 930	0	0
Taux moyen de renouvellement des réseaux	0,18%	0,18%	0,22%	0,46%	0,53%	0,48%	0,48%


- Indicateur de connaissance et de gestion patrimoniale

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (Note sur 120)	105	105	104	104	119	119	119

Indicateurs techniques

Compteurs

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre de renouvellement de compteurs	68	44	217	374	257	128
Nombre de compteurs	3 492	3 474	3 464	3 471	3 482	3 481
Taux de renouvellement	1,9 %	1,3 %	6,3 %	10,8 %	7,4 %	3,68 %

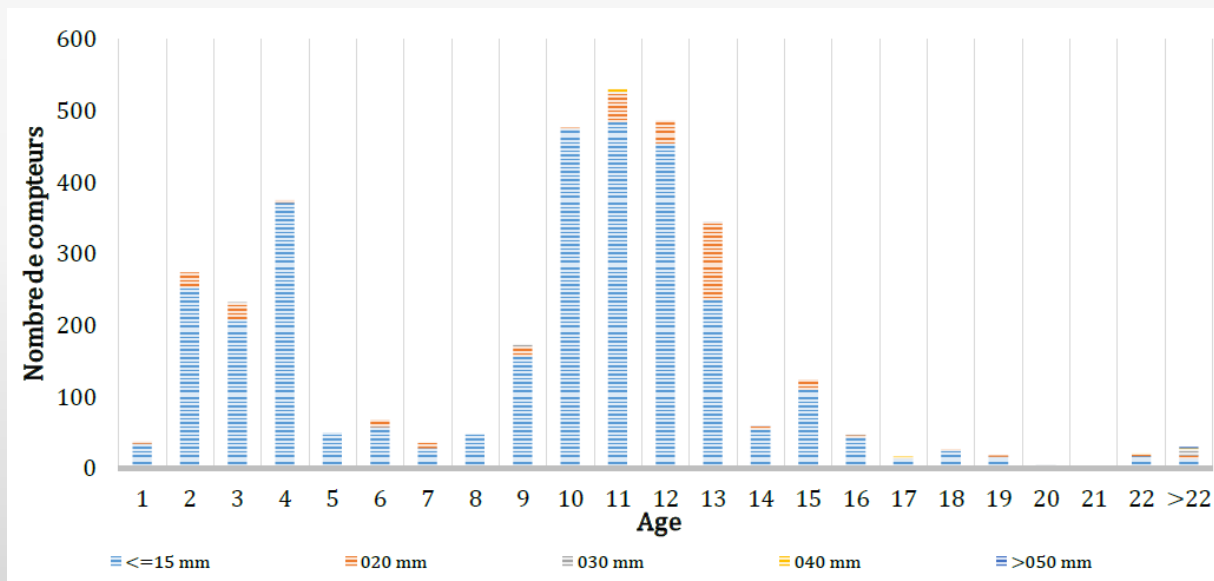

➤ 167 compteurs âgés de plus de 15 ans (4,8 %) dont 30 compteurs de plus de 22 ans

Indicateurs financiers


Tarification du service

Facture type 120 m³

	Au 1 ^{er} janvier 2021	Au 1 ^{er} janvier 2022	Evolution
Part syndicale	88,48	89,80	+1,5 %
Part fixe (€ HT)	35,38	35,91	
Part variable (€ HT/m ³)	0,443	0,449	
Part SAUR	108,28	113,03	+ 4,4 %
Part fixe (€ HT)	39,76	41,51	
Part variable (€ HT/m ³)	0,571	0,596	
Redevances (€ HT/m³)	33,60	34,20	+ 1,8 %
Préservation des ressources en eau	0,050	0,055	
Lutte contre la pollution	0,230	0,230	
Total HT (€)	230,36	237,03	+2,9 %
Total TTC (€)	243,03	250,07	
Soit par m³ (€ TTC / m³)	2,025	2,084	

Tarification du service

Evolution de la facture type

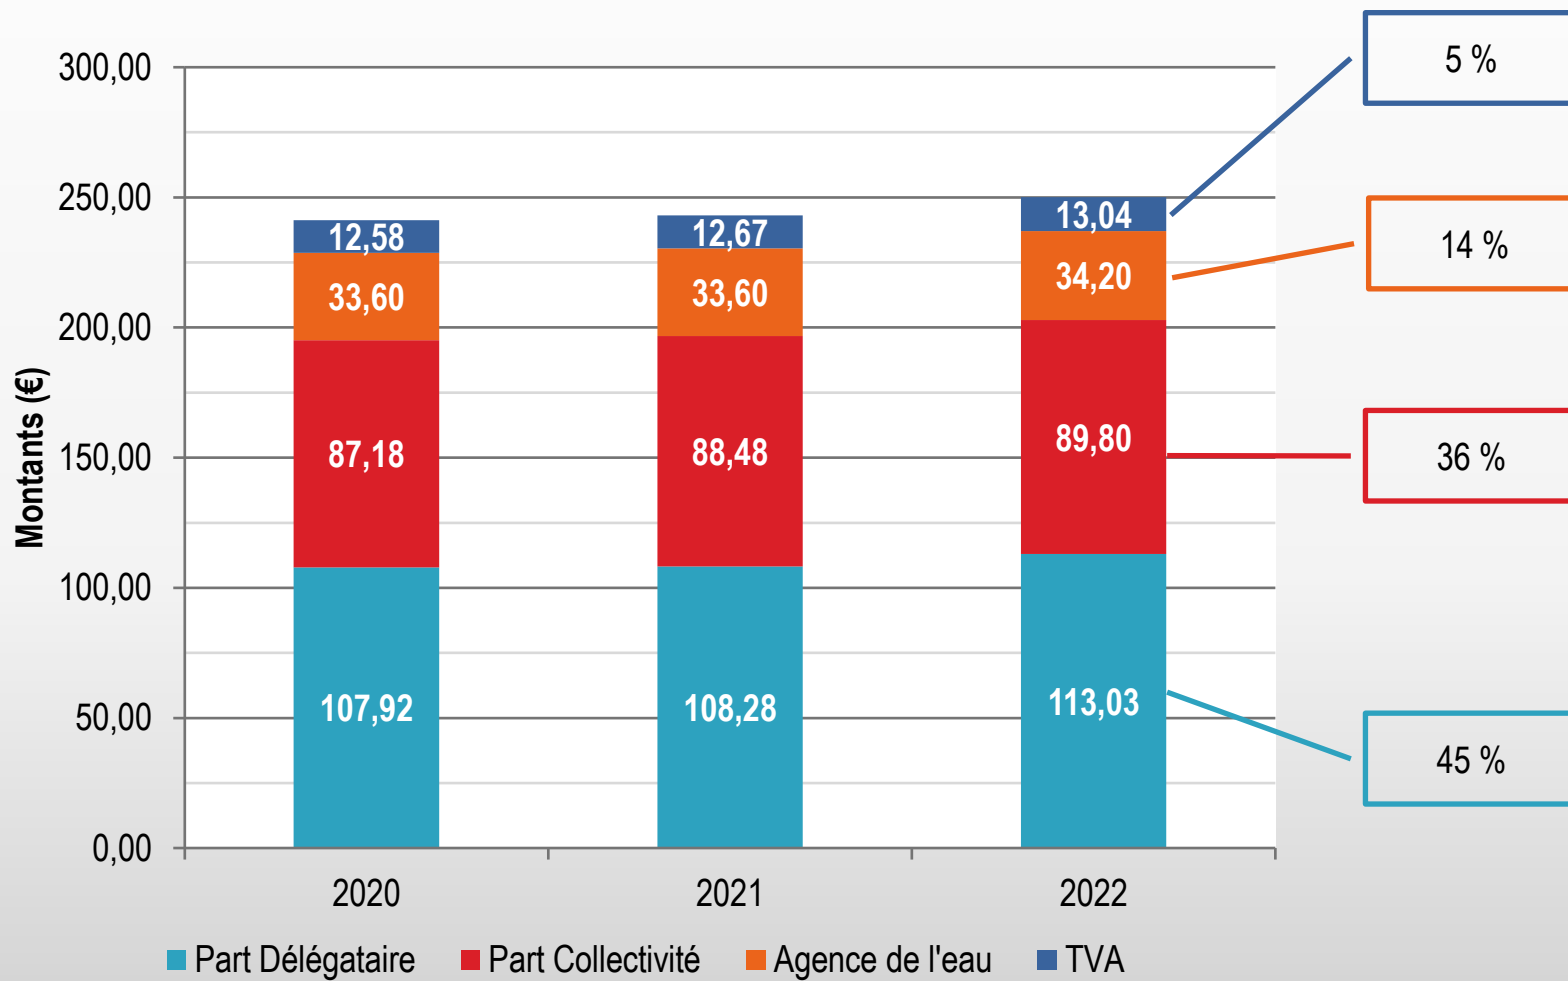

Indicateurs budgétaires

Montants financiers des travaux engagés

	2018	2019	2020	2021
Travaux	677 251 €	184 361 €	115 544 €	42 295 €
Subventions	72 019,02 €	-	-	9 187 €

Etat de la dette

✓ Au 31 décembre 2021 : 291 000,57 €

✓ Annuités :

○ Capital : 25 027,73 €

○ Intérêts : 13 927,13 €

Amortissements

✓ Dotation pour l'exercice 2021 : 120 713,18 €

Indicateurs budgétaires

Projets à l'étude

Projet	Montant prévisionnel
Sécurisation des ouvrages (Programmé en 2021 et reporté en 2022)	50 000 €
Remplacement de canalisations (CVM) – Lot 3	500 000 €

Programmes pluriannuels de travaux

Aucun

Opérations de coopération décentralisée

Aucun